


Hitachi Yutaki RAS 2-3

UNTERKONSTRUKTION UND MINDESTABSTÄNDE

Unterkonstruktion:

Das Kiesbett und der Anschluss an das Abwassersystem müssen mindestens 0,9m unter der Erde sein und unter der Frostgrenze. Der Anschluss an das Abwassersystem muss mit einem Sifon erfolgen. Bei der Verwendung eines Kondensatablaufes, muss ein Heizband im Rohr des Ablaufes installiert werden um ein Einfrieren zu verhindern! Bei der Leerverrohrung dürfen nur 15° Bögen verwendet werden!

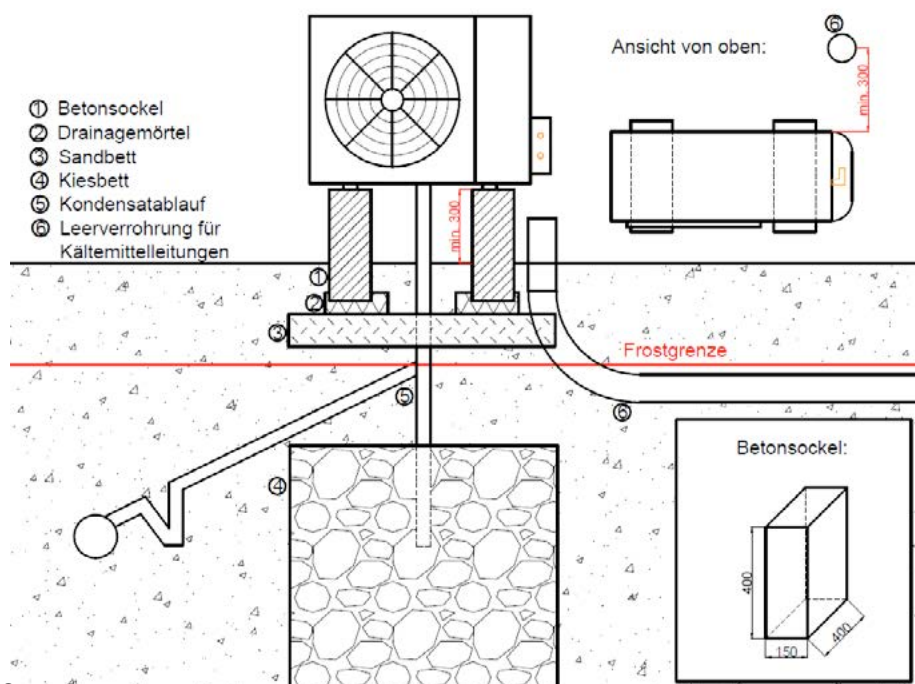

Mindestabstände:

